


**ZWIĘCZENIE STUDZIENKI WŁAZOWEJ KLASY A15 Z ŻELIWA SZAREGO, WŁAZ OKRĄGŁY O PRZEŚWICIE 500mm  
wg PN-EN 124-2:2015**

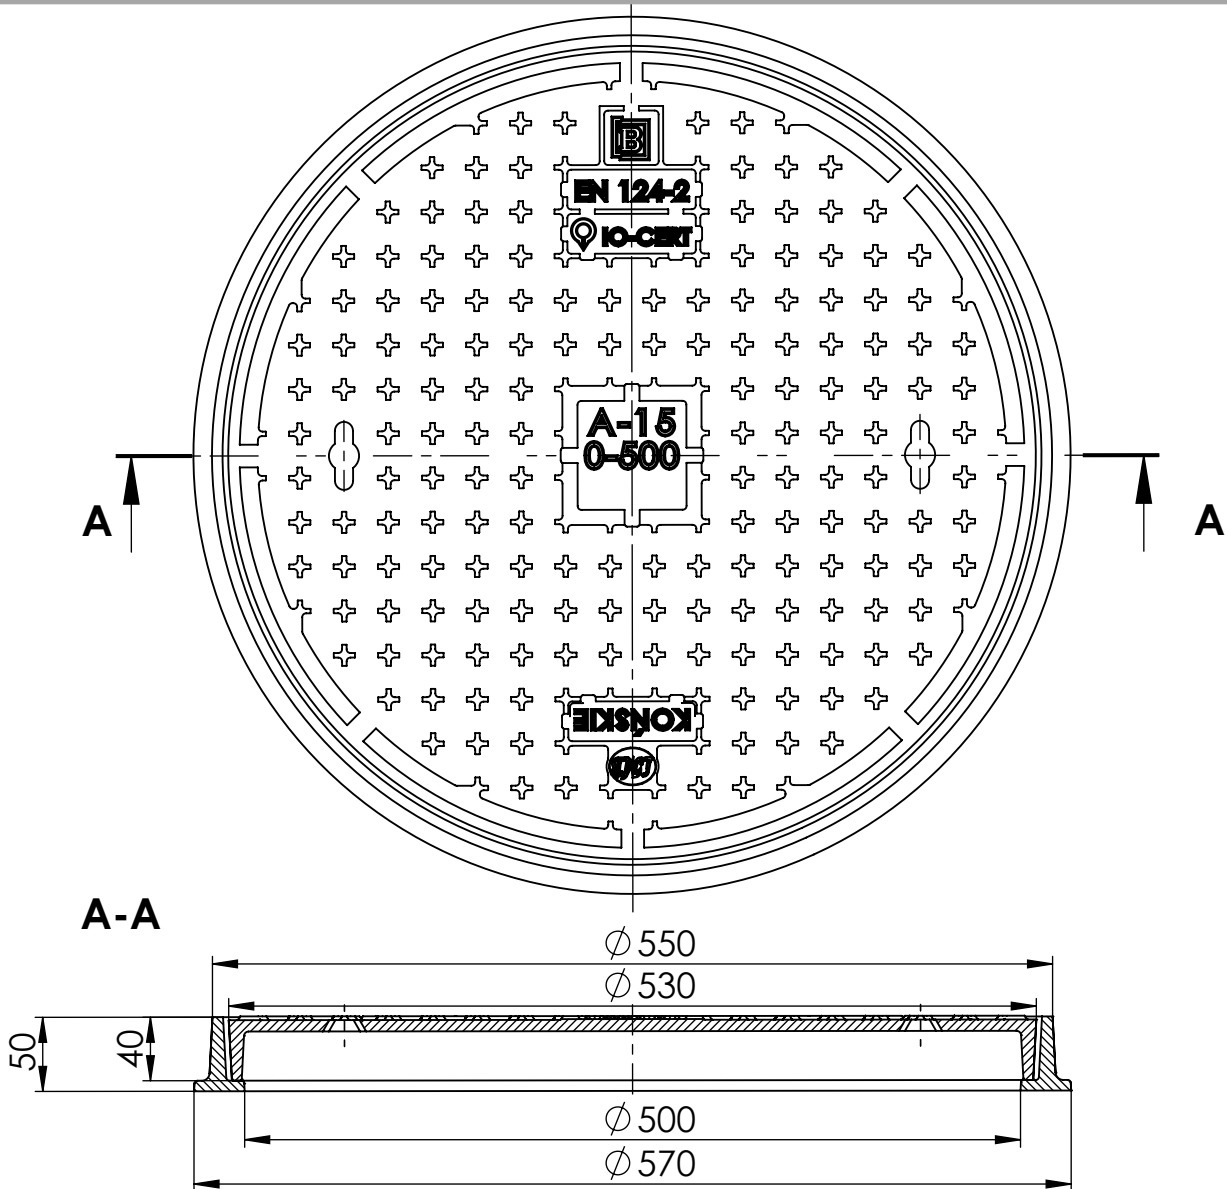

**PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:**

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 124-2
- Pokrycie antykorozyjne
- Żeliwo szare EN GJL-150 wg PN-EN 1561
- głębokość osadzenia i podparcia 40mm
- 3 lata gwarancji na wszystkie wyroby

**KLASA A15 wg PN-EN 124-2**

| Nr kat. | NAZWA WYROBU       | KORPUS         |        | POKRYWA  |         | CERTYFIKAT    |
|---------|--------------------|----------------|--------|----------|---------|---------------|
|         |                    | wysokość H     | H 50   | średnica | Ø 530   |               |
|         | WŁAZ ŻELIWNY O-500 | stopa korp. Ød | Ø 570  | Ø 530    |         | 030-UWB-05/17 |
|         | waga kpl. 22 kg    | waga           | 8,0 kg | waga     | 14,0 kg |               |
|         |                    |                |        |          |         |               |
|         |                    |                |        |          |         |               |